


VATTENMÄTARPLATS Utrymmesbehov

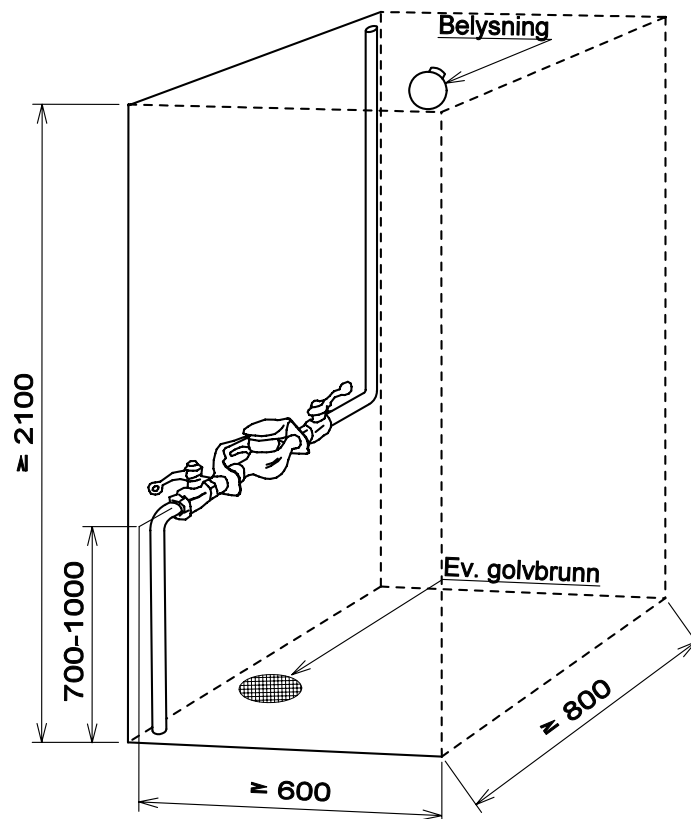

Allmänt: Mätarens plats skall vara godkänd av Lidingö stad.

Mätaren uppsättes så att den skyddas mot frysning, värme-
påverkan och yttre åverkan.

Väggparti och golv bör tåla läckage av vatten.

Är servisledningen 50 mm eller större, erfordras golvbrunn.

Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika mögelskador.

För ytterligare information kontakta oss på tel 731 33 03

eller kundtjanst.teknik@lidingo.se.